


Arkusz 1

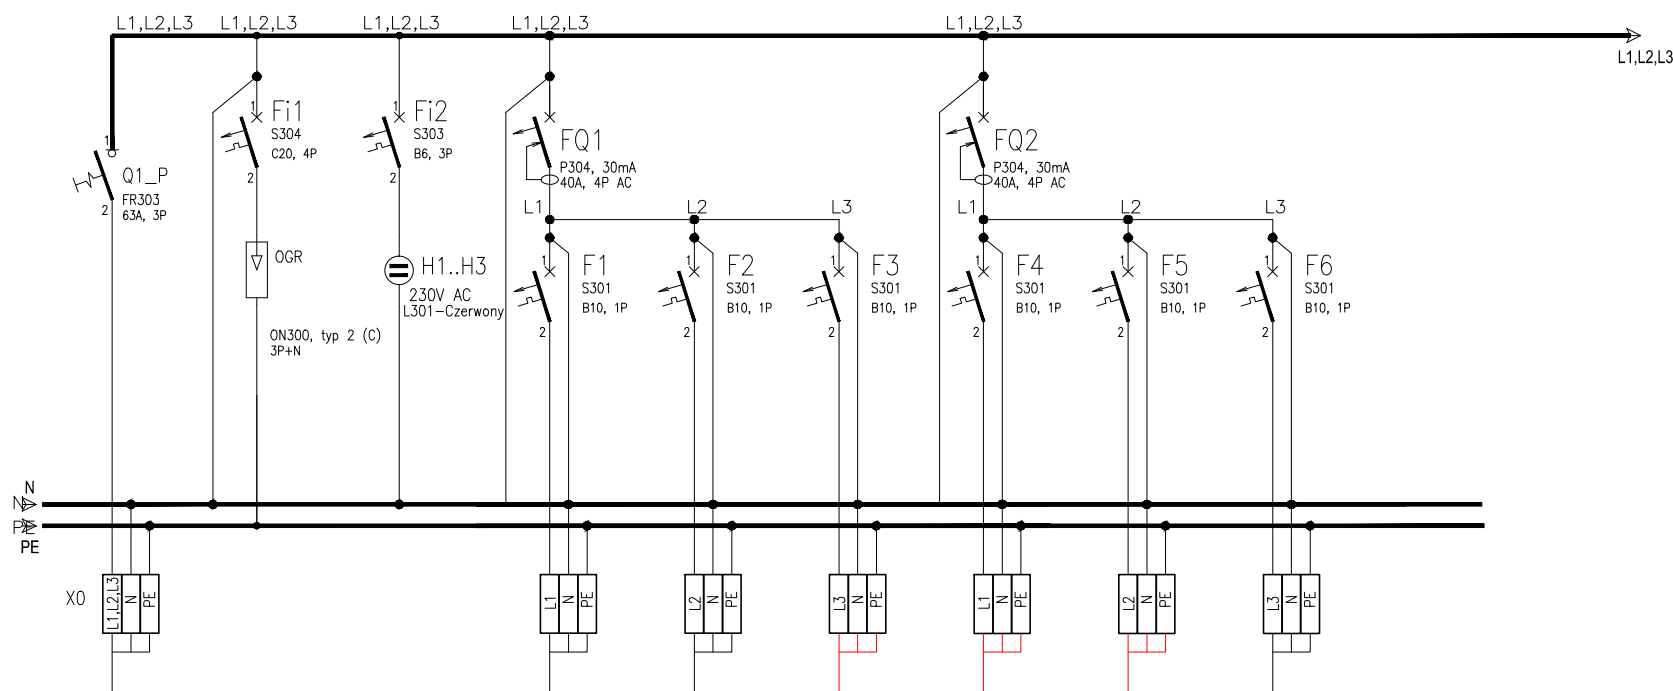

Oznaczenie obwodu	Q1_P	OGR	H1-H3	R1/01	R1/02	R1/03	R1/04	R1/05	R1/06
Opis	Zasilanie z RGnn	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie istniejące	Oświetlenie istniejące	Oświetlenie projektowane pom. 0.2-0.11	Oświetlenie projektowane pom. 0.12	Oświetlenie projektowane pom. 0.14-0.21	Oświetlenie istniejące
Moc, kW									
Typ kabla/przewodu	YDYżo			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
Przekrój	5x10mm²			3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²	3x1,5mm²