


Arkusz 2

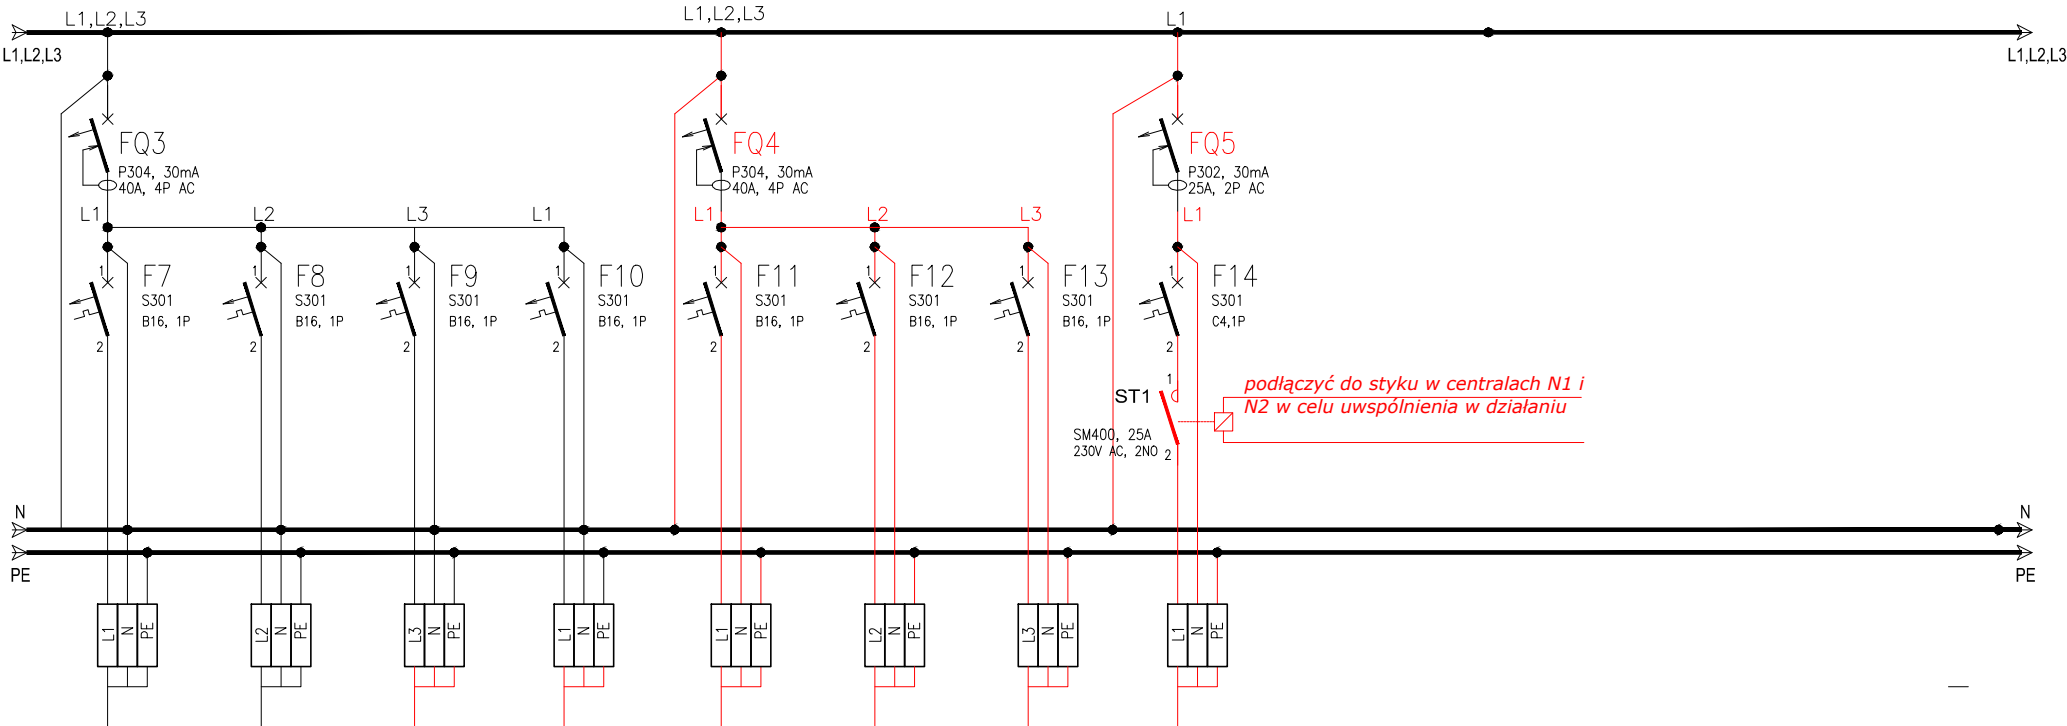

podłączyć do styku w centralach N1 i N2 w celu uwspólnienia w działaniu

R1/G1	R1/G2	R1/G3	R1/G4	R1/G5	R1/G6	R1/G7	R1/W4	R1/W1	R1/W2	R1/W3
Gniazda 230V istniejące	Gniazda 230V istniejące	Gniazda 230V projektowane pom. 0,3-0,5	Gniazda 230V projektowane pom. 0,8-0,10	Gniazda 230V projektowane pom. 0,12	Gniazda 230V projektowane pom. 0,14, 0,20, 0,21	Gniazda 230V projektowane pom. 0,16, 0,18, 0,19	Wentylator wyciągowy dach	Obwody wentylacyjne istniejące	Obwody wentylacyjne istniejące	Obwody wentylacyjne istniejące
YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo
3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²