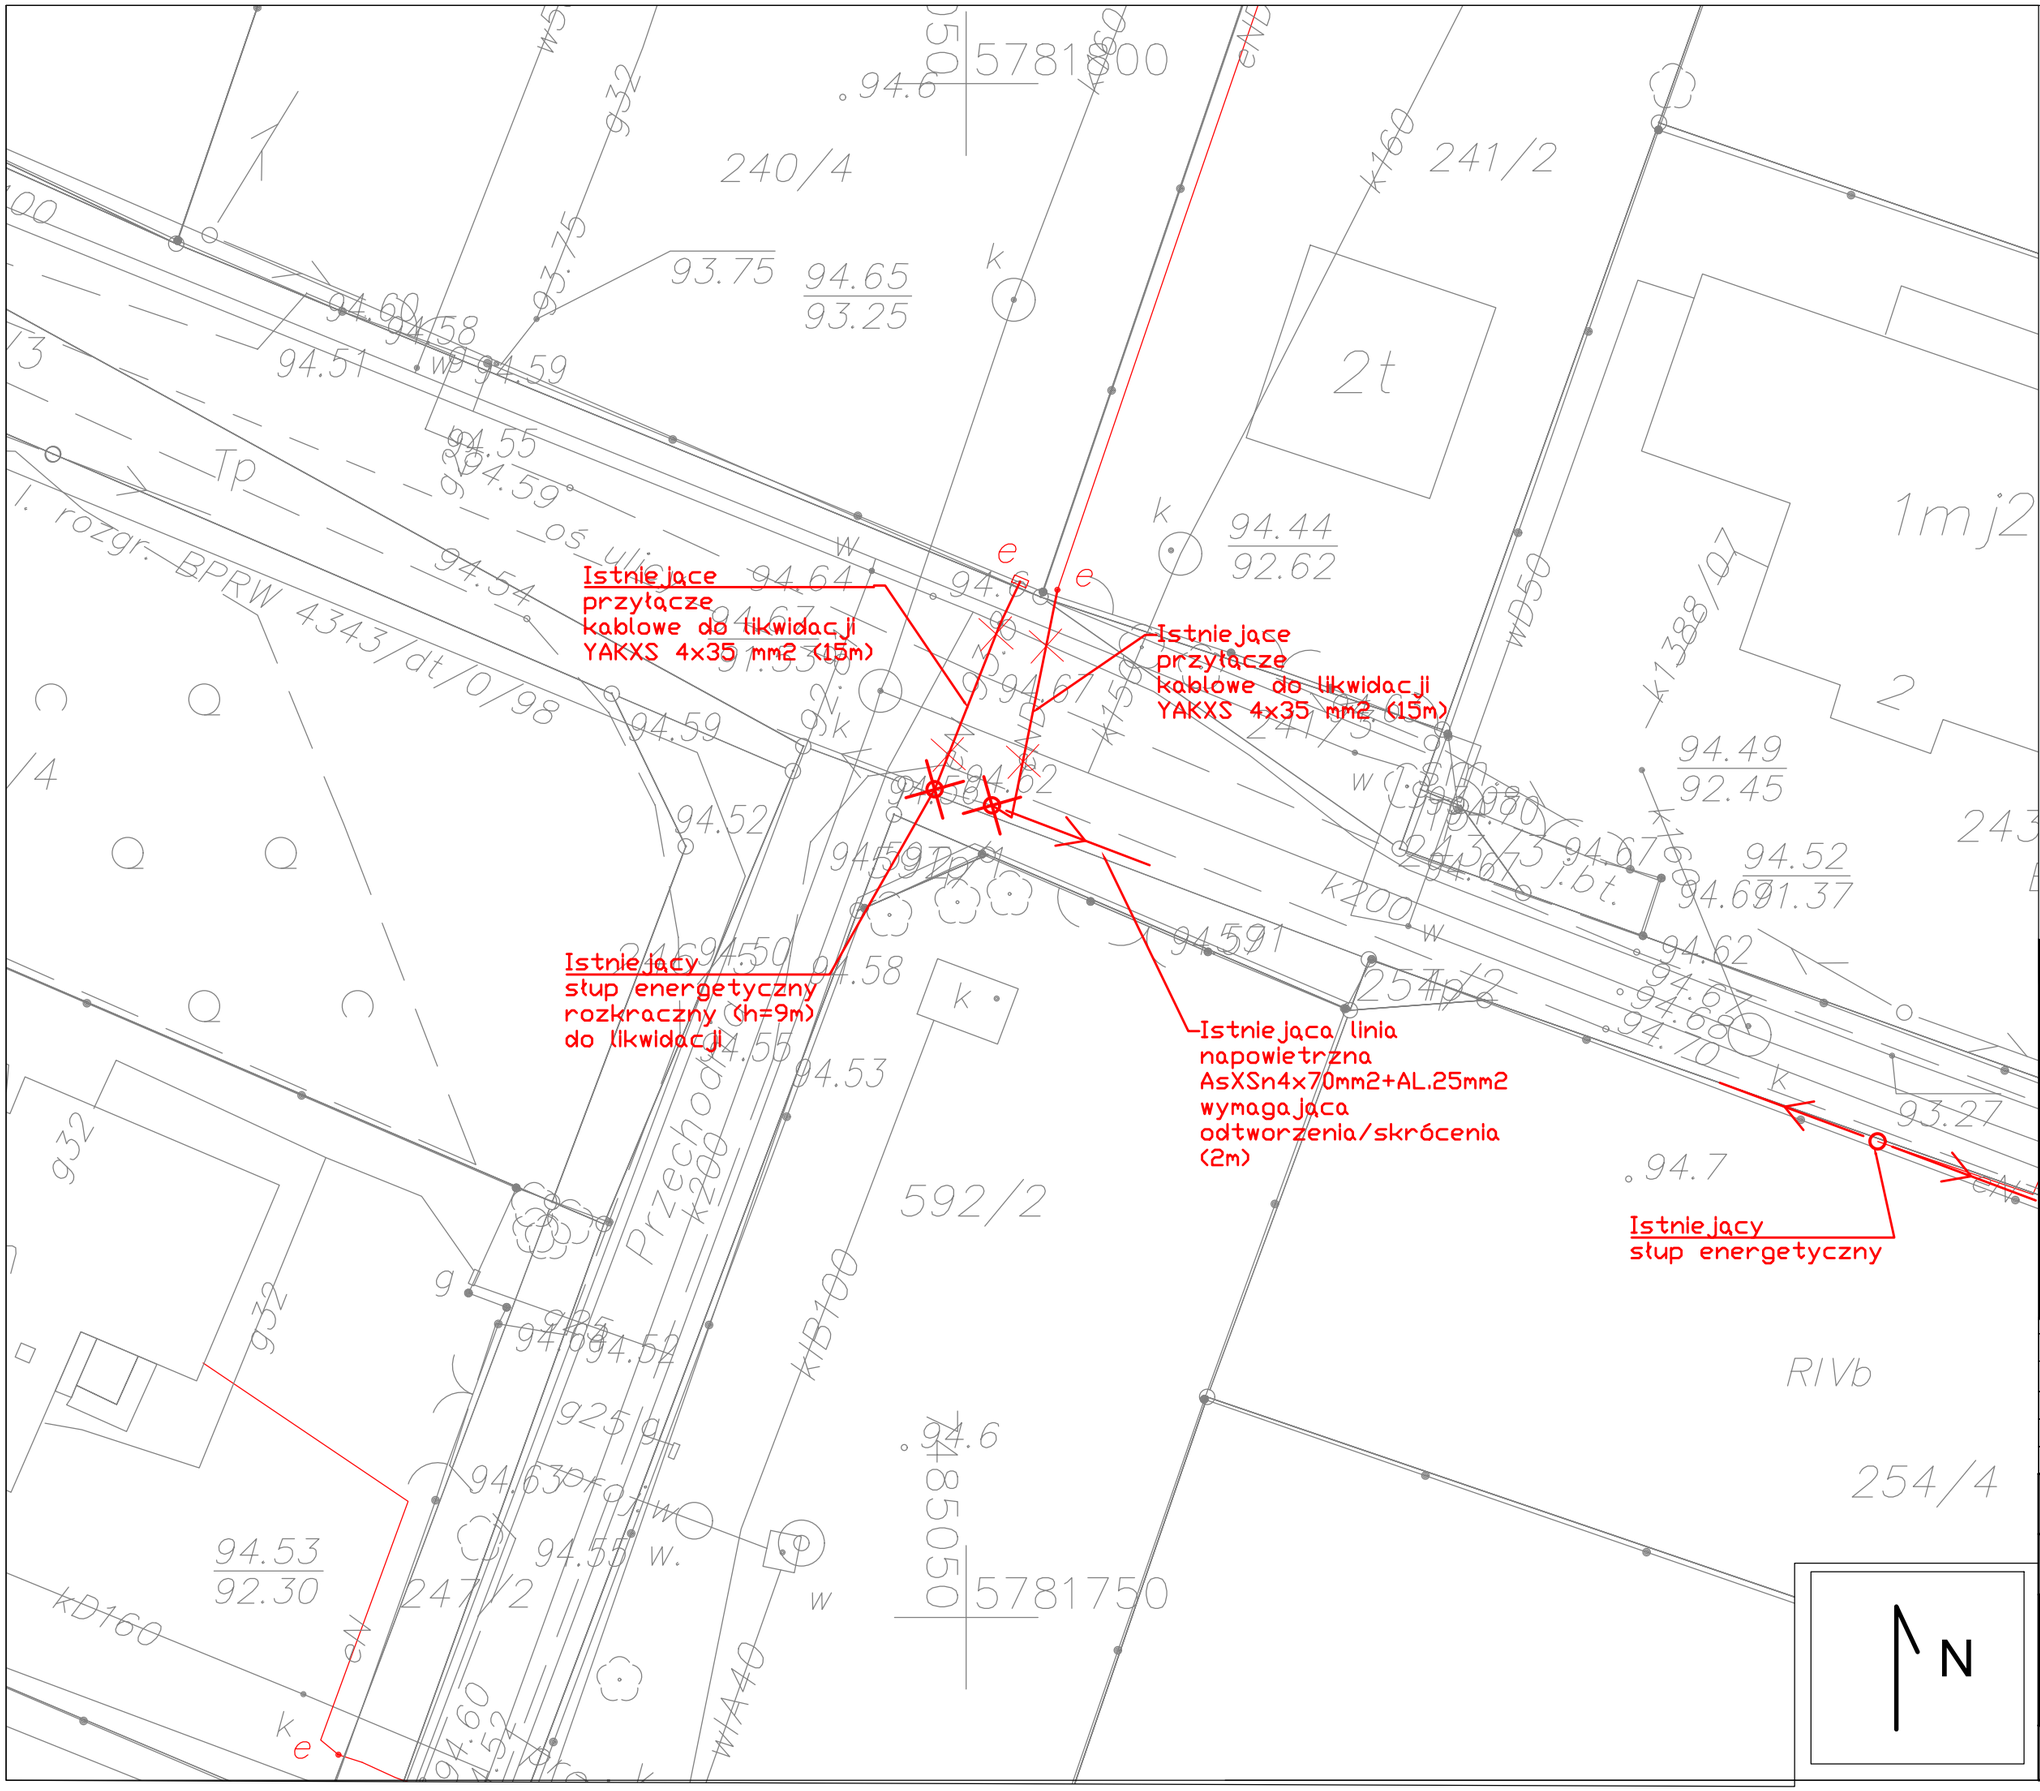
Istniejące
przyłącze
kablowe do likwidacji
YAKXS 4x35 mm2 (15m)
Istniejące
przyłącze
kablowe do likwidacji
YAKXS 4x35 mm2 (15m)
Istniejący
słup energetyczny
rozkraczny (h=9m)
do likwidacji
Istniejąca linia
napowietrzna
AsXSn4x70mm2+AL.25mm2
wymagająca
odtworzenia/skrócenia
(2m)
Istniejący
słup energetyczny
LEGENDA:
Słup rozkraczny krańcowy elektroenergetyczny do przebudowy
Przyłącza kablowe do przebudowy
Projektowana likwidacja kolizji – istniejącego słupa rozkracznego i przyłączy
PROJEKT:
Budowa ul. Kowalika na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Przechodniej w Pruszkowie
INWESTOR:
Prezydent Miasta Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16,
05–800 Pruszków
PROJEKTANT:
DrogPol Paweł Zackiewicz
ul. Korotyńskiego 23 lok. 59, 02-123 Warszawa
NIP: 527-254-01-50, REGON: 383106635
tel.: 516 327 837
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
PROJEKTANT: | Nr upr. | Podpis
mgr inż. Marcin Kowalczyk | MAZ/0147/PWBE/17 |
SPRAWDZAJĄCY | Nr upr. | Podpis
mgr inż. Michał Płużański | MAZ/0153/PWBE/17 |
Faza projektu
Projekt Budowlany
Branża
ELEKTRYCZNA
Tytuł rysunku
PZT – stan istniejący
ul. Kowalika
Skala 1:200
Data 05.2020
Nr rysunku E-01
Str
N