


PROFIL PODŁUŻNY PRZYLĄCZA WODY

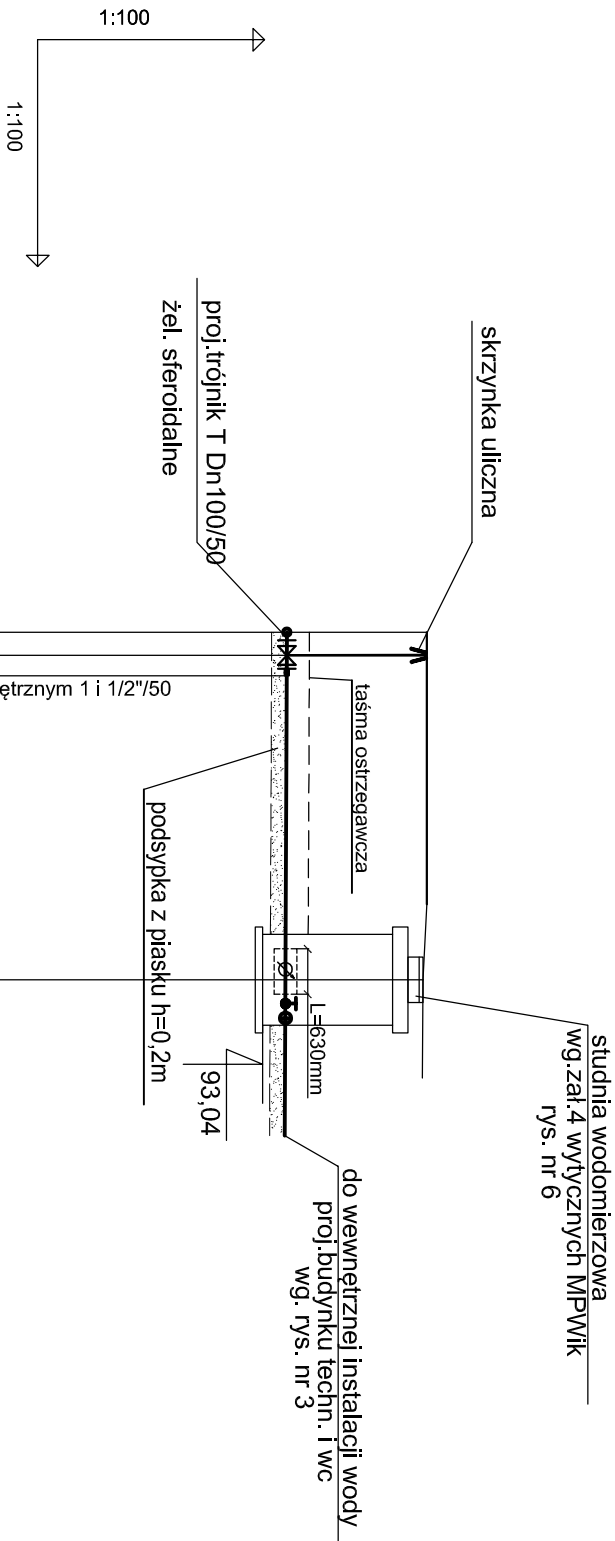

OZNACZENIE PROFILU:
PP 85.00 m n.p.m

RZĘDNA TERENU		95,30	95,25
RZĘDNA OSI PRZEWODU		93,45	93,44
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		1,85	1,81
SPADKI, DŁUGOŚCI		L=4,6m i=2‰	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Dz50x4,6mm PE SDR11 1 MPa	
ODLEGŁOŚCI		0,00	4,6
PIKIETAŻ		0,00	0,00

T2

SW

BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW, TOALETY PUBLICZNEJ ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU na terenie Nowego Parku w Pruszkowie rejón ul. Lipowej, Pruszków dz. nr ew. 501, 502, 504, 331 obręb 023		
ETAŁ:	PROJEKT TECHNICZNY	
INWESTOR:	MIASTO PRUSZKÓW ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków	
BRANŻA	SANITARNA	PODPIS
mgr inż. Stanisław Truszczyński Nr upr. 109/83 i 84/91		
PROFIL PODŁUŻNY PRZYLĄCZA WODY DO WC I BUDYNKU TECHNICZNEGO		
DATA: luty 2022r	SKALA: 1 : 100	2