

I piętro

istn. tablica do rozbudowy
TP-4

Uwaga:


- Istniejące przewody do kamer w taolatach ułożyć podtynkiem. Po zakończeniu prac budowlanych kamery należy ponownie zamontować.
- Istniejącą instalację w remontowanych toaletach zdemonstować. Prace prowadzić beznapięciowo. W przypadku zasilania z obwodów przewidzianych do demontażu gniazd i oświetlenia poza obszarem remontu należy odtworzyć brakujące odcinki przewodów. Połączenia przewodów wykonać w puszkach podtynkowych.

Oznaczenia:

1 - proj. gniazdo pojedyncze 2P+Z, p/t, IP44

nr obowdu - proj. wypust 1-faz. dla zasilania wentylatorów wyciągowych

TP-... - istn. tablica do rozbudowy o dodatkową aparaturę i obudowę

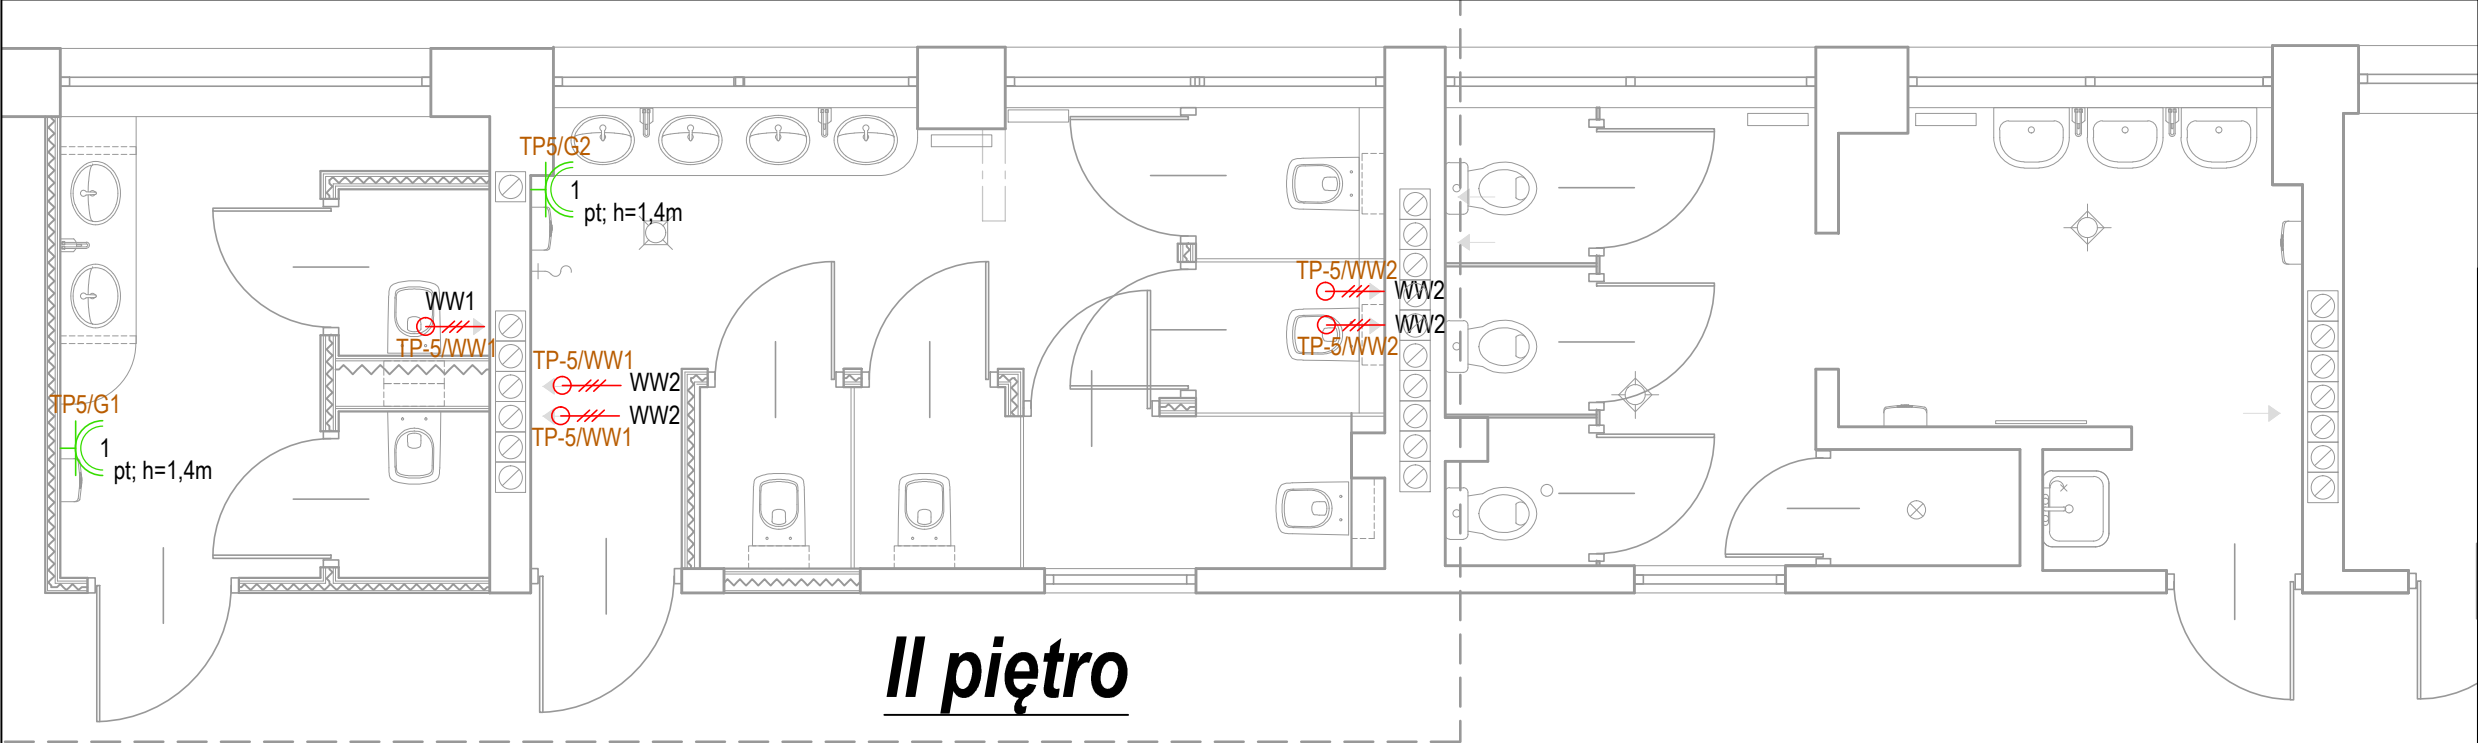

II piętro

istn. tablica do rozbudowy
TP-5

<div><div><div><div></div><div>ARCHITRIADA</div></div><div><div>SART Sp. z o. o.</div><div>e-mail:pracownia@architriada.eu</div><div>05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11</div></div></div></div>		
inwestycja: REMONT I PRZEBUDOWA TOALET W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 4		
lokalizacja: 05-800 PRUSZKÓW ul. Hubala 4 działka nr ew. 286 / 2 obr. 23		
inwestor: Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków		
nazwa rysunku: Plan instalacji gniazdowej i wypustów 1- faz. - I i II piętro		
projektant:	podpis:	
Arkadiusz Bukalski upr. nr MAZ/0542/PWOE/14		
branża:	faza:	
ELEKTRYCZNA	projekt wykonawczy	
data:	skala:	nr rysunku:
luty 2022	1:50	E.02