











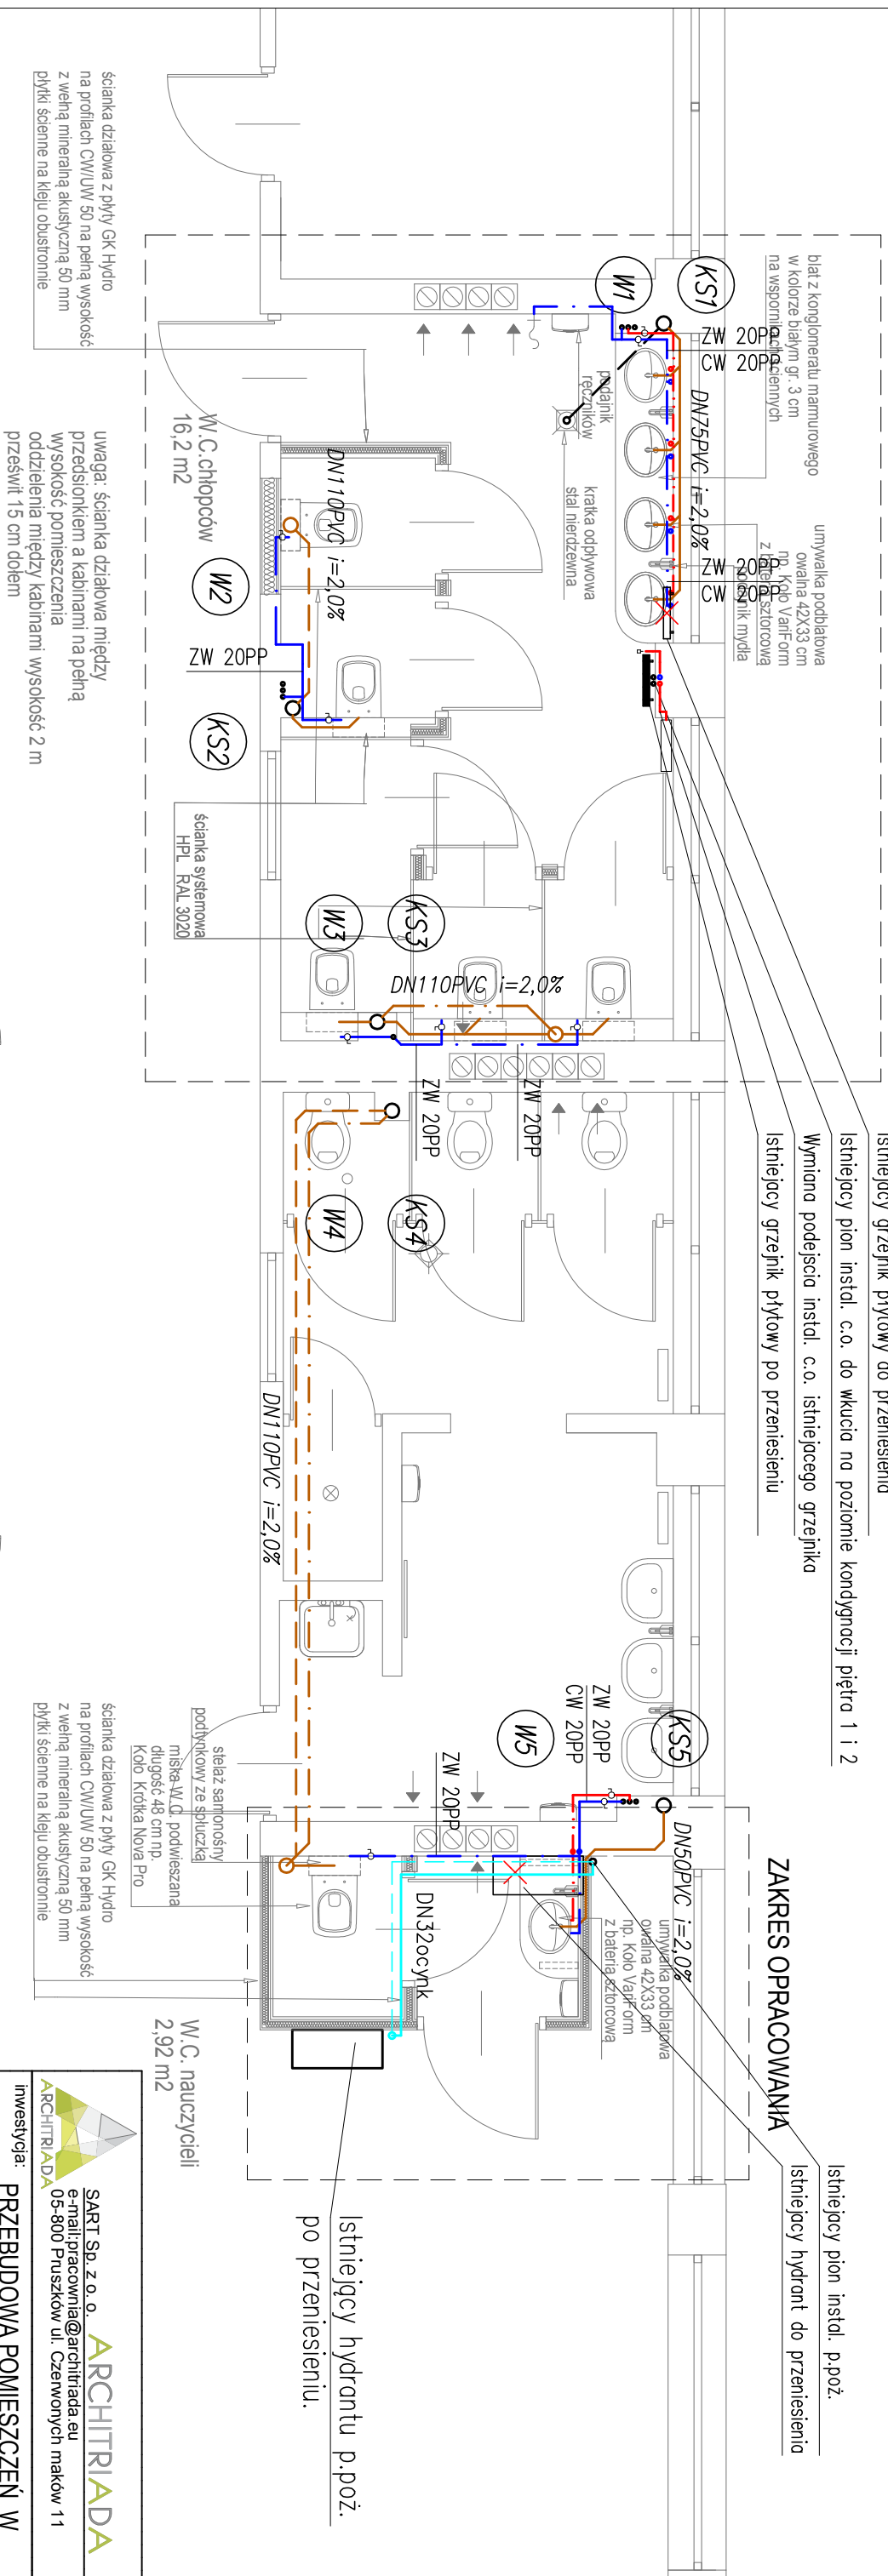




## ZAKRES OPRAWOWANIA




LEGENDA:

- |  |   |
|--|---|
| <br><br><br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kanalizacja sanitarna – stan projektowany</li> <li>- Kanalizacja sanitarna pod poziomem posadzki – stan projektowany</li> <li>- Kanalizacja sanitarna pod stropem (odpowietrzenie) – stan projektowany</li> <li>- Kanalizacja sanitarna – stan istniejący</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pion kanalizacji sanitarnej – stan istniejący</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pion instalacji wody użytkowej – stan istniejący</li> </ul>  |
| <br><br><br><br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zasilanie instalacja c.o. w posadzce – stan projektowany</li> <li>- Powrót instalacja c.o. w posadzce – stan projektowany</li> <li>- Instalacja P.POŻ. pod stropem kondygnacji</li> <li>- Instalacja P.POŻ. pod poziomem posadzki (pod stropem)</li> <li>- Instalacja Z.W. – stan projektowany</li> <li>- Instalacja C.W. – stan projektowany</li> </ul> |
| <br>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Istn. grzejnik płytowy – do przeniesienia</li> <li>- Proj. grzejnik płytowy – po przeniesieniu</li> </ul>  |

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do prac montażowych instalacji należy zweryfikować na budowie (po dokonaniu odkrywek) zakładaną trasę prowadzenia instalacji ze staniem faktycznym.
2. Włączenie podejść instalacji z.w. i c.w. do projektowanych przyborów od istniejącej instalacji w ścianie lub pod stropem – pokazany sposób prowadzenia istniejącej instalacji zdołano orientacyjnie.
3. Włączenie podejść instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanych przyborów od istniejącej instalacji w ścianie lub pod posadzką (na kondygnacji poniżej) – pokazany sposób prowadzenia istniejącej instalacji zdołano orientacyjnie.

	
SART Sp. z o.o. e-mail: <a href="mailto:pracownia@architriada.eu">pracownia@architriada.eu</a> 05-800 Pruszków ul. Czerwonych maków 11	
ARCHITRIADA	
Inwestycja: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 4	
Lokalizacja: 05-800 PRUSZKÓW ul. Hubala 4 działka nr ew. 286 / 2 obr. 23	
Inwestor: Gmina Miasto Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków	
nazwa rysunku: RZUT 1 PIĘTRA	
projektant:	podpis:
mgr inż. Krzysztof Bystrycki nr upr. bud. Wa-113/02	
sprawdzający:	podpis:
mgr inż. Wojciech Zychowicz nr upr. bud. MAZ/0439/PWOS/112	
branża:	faza:
SANITARNA	Projekt Wykonawczy
data: stycznia 2022	skala: 1:50
nr rysunku: S-01	