



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 1 kwietnia 2020 r.

PRO.DRP.669.1002.2020.077181.20.BT.GM

Gmina Miasto Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

INFORMACJE TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych z **projektowanego budynku przedszkola oraz budynku gospodarczego** zlokalizowanych przy **ul. 3 Maja 67 na dz. nr ew. 193/5 i 193/7 z obrębu 11** w Pruszkowie.

Odpowiadając na pismo z dnia 10.03.2020 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 12.03.2020 r.), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. W chwili obecnej nie ma możliwości dostawy wody z miejskiej sieci wodociągowej do ww. zabudowy.
- b. Źródłem zaopatrzenia w wodę ww. budynków może być istniejący przewód wodociągowy DN 250 w ul. Poznańskiej po zaprojektowaniu, wybudowaniu i włączeniu do eksploatacji:
 - przewodu wodociągowego DN 150 w ul. 2KDZ na odcinku od ww. przewodu wodociągowego DN 250 w ul. Poznańskiej do spięcia z nw. istniejącym przewodem wodociągowym DN 150 w drodze dojazdowej do ul. 3 Maja (ul. 2 KDZ) wskazanym do przebudowy bez zmiany średnicy oraz
 - po zaprojektowaniu i przebudowie istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w drodze dojazdowej do ul. 3 Maja (ul. 2KDZ) na odcinku od istniejącego

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100,00 zł (wpłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303

warszawska
kr. anówka

Naturalnie TAK :)



przewodu wodociągowego DN 200 w ul. 3 go Maja do złączenia z ww. planowanym przewodem wodociągowym DN 150 w ul. 2KDZ.

- c. Kolidujące wewnętrzne instalacje wodociągowe na terenie inwestycji należy przebudować na własny koszt na trasy bezkolizyjne lub zlikwidować w porozumieniu z ich właścicielem. Należy zapewnić ciągłość dostawy wody do obiektów ewentualnie korzystających z powyższej instalacji wodociągowej.

2. Sieci kanalizacyjnej

- a. Odprowadzenie ścieków bytowych z ww. zabudowy będzie możliwe do istniejącego kanału sanitarnego Ø 0,20 m w proj. ul. 7KD-Z po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego do budynku lub do istniejącego kanału sanitarnego Ø 0,20 m w ul. Mostowej (proj. ul. 7KD-D) poprzez istniejący odcinek sieci kanalizacyjnej po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

3. Informacje inwestycyjne

- a. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. nie przewiduje na najbliższe lata rozbudowy i przebudowy ww. sieci wodociągowej w swoich planach inwestycyjnych.
- b. Zgoda MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na przebudowę istniejącego przewodu wodociągowego uzależniona jest od przyjęcia przez Inwestora zobowiązań zawartych w „Umowie w sprawie przebudowy urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych włączonych do sieci” (dostępna na stronie internetowej Spółki), którą uzupełnioną o dane Inwestora oraz przedmiot Umowy, a następnie parafowaną przez Projektanta, w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do Spółki wraz z projektem przebudowy.

4. Informacje dodatkowe

- a. Do wystąpienia o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej należy dołączyć aktualny plan zagospodarowania sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją projektowanej zabudowy, informację o wielkości zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe, w dm³/s, ilość wody na cele przeciwpożarowe do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru oraz propozycję przyłączenia do sieci wodociągowej projektowanych budynków.
- b. Przypominamy, że na terenie inwestycji zlokalizowane są istniejące sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolidujące z projektowanym budynkiem. W związku z powyższym kolidującą sieć kanalizacyjną należy przebudować na własny koszt na trasę bezkolizyjną lub zlikwidować w porozumieniu z jej właścicielem/użytkownikiem. Należy zapewnić ciągłość odbioru ścieków bytowych oraz wód opadowych z obiektów ewentualnie korzystających z powyższej instalacji kanalizacyjnej.
- c. Dodatkowo informujemy, że nie wolno odprowadzać ścieków bytowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej deszczowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowej inwestycji zgodnie z załączoną propozycją.

5. Warunki dodatkowe

- a. Na odprowadzenie ścieków bytowych należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o załączone dane.
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

- c. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana będzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie oraz zgodę zarządcy drogi na lokalizację urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym.
- d. Rozstaw uzbrojenia na kanale należy sprawdzić w terenie.
- e. Przy projektowaniu włączeń do istniejącej kanalizacji należy dążyć do wykorzystania istniejącego na niej uzbrojenia.


P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA
PIONU ROZWIĄZAŃ
Jaroslav Robak

Załączniki:

- 1. Dane techniczne sieci kanalizacyjnej/Dokumentacja powykonawcza

Do wiadomości:

- 1. Archiwum III (3744)

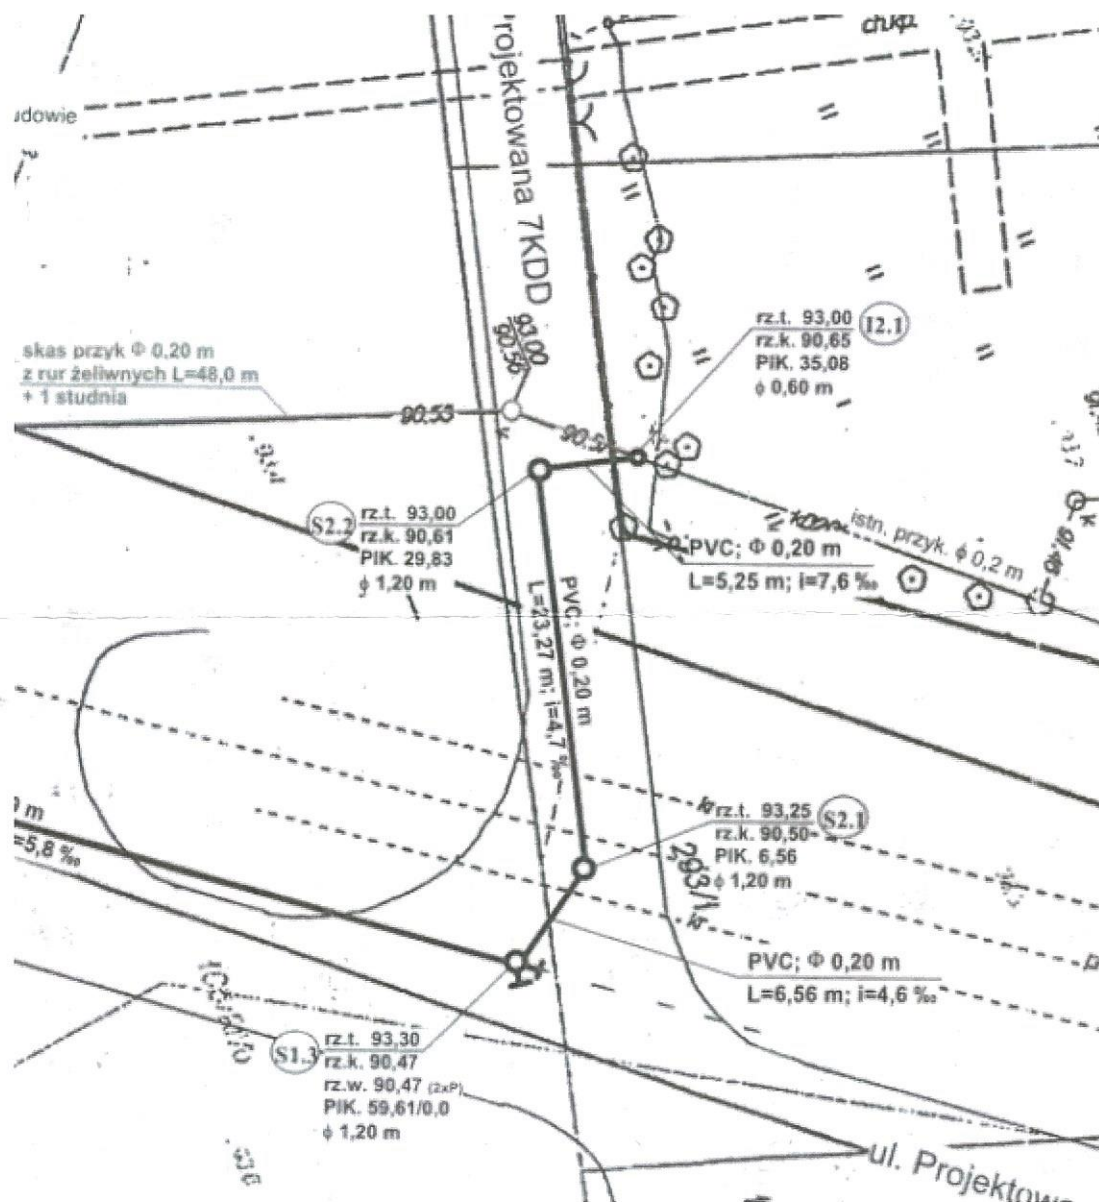


Dokumentacja powykonawcza

ZALĄCZNIK DO PISMA

ZNAK PRO.DRP.669 1002.2020.077181.20.BI.Gm

SPECJALISTA

Grzegorz Migun

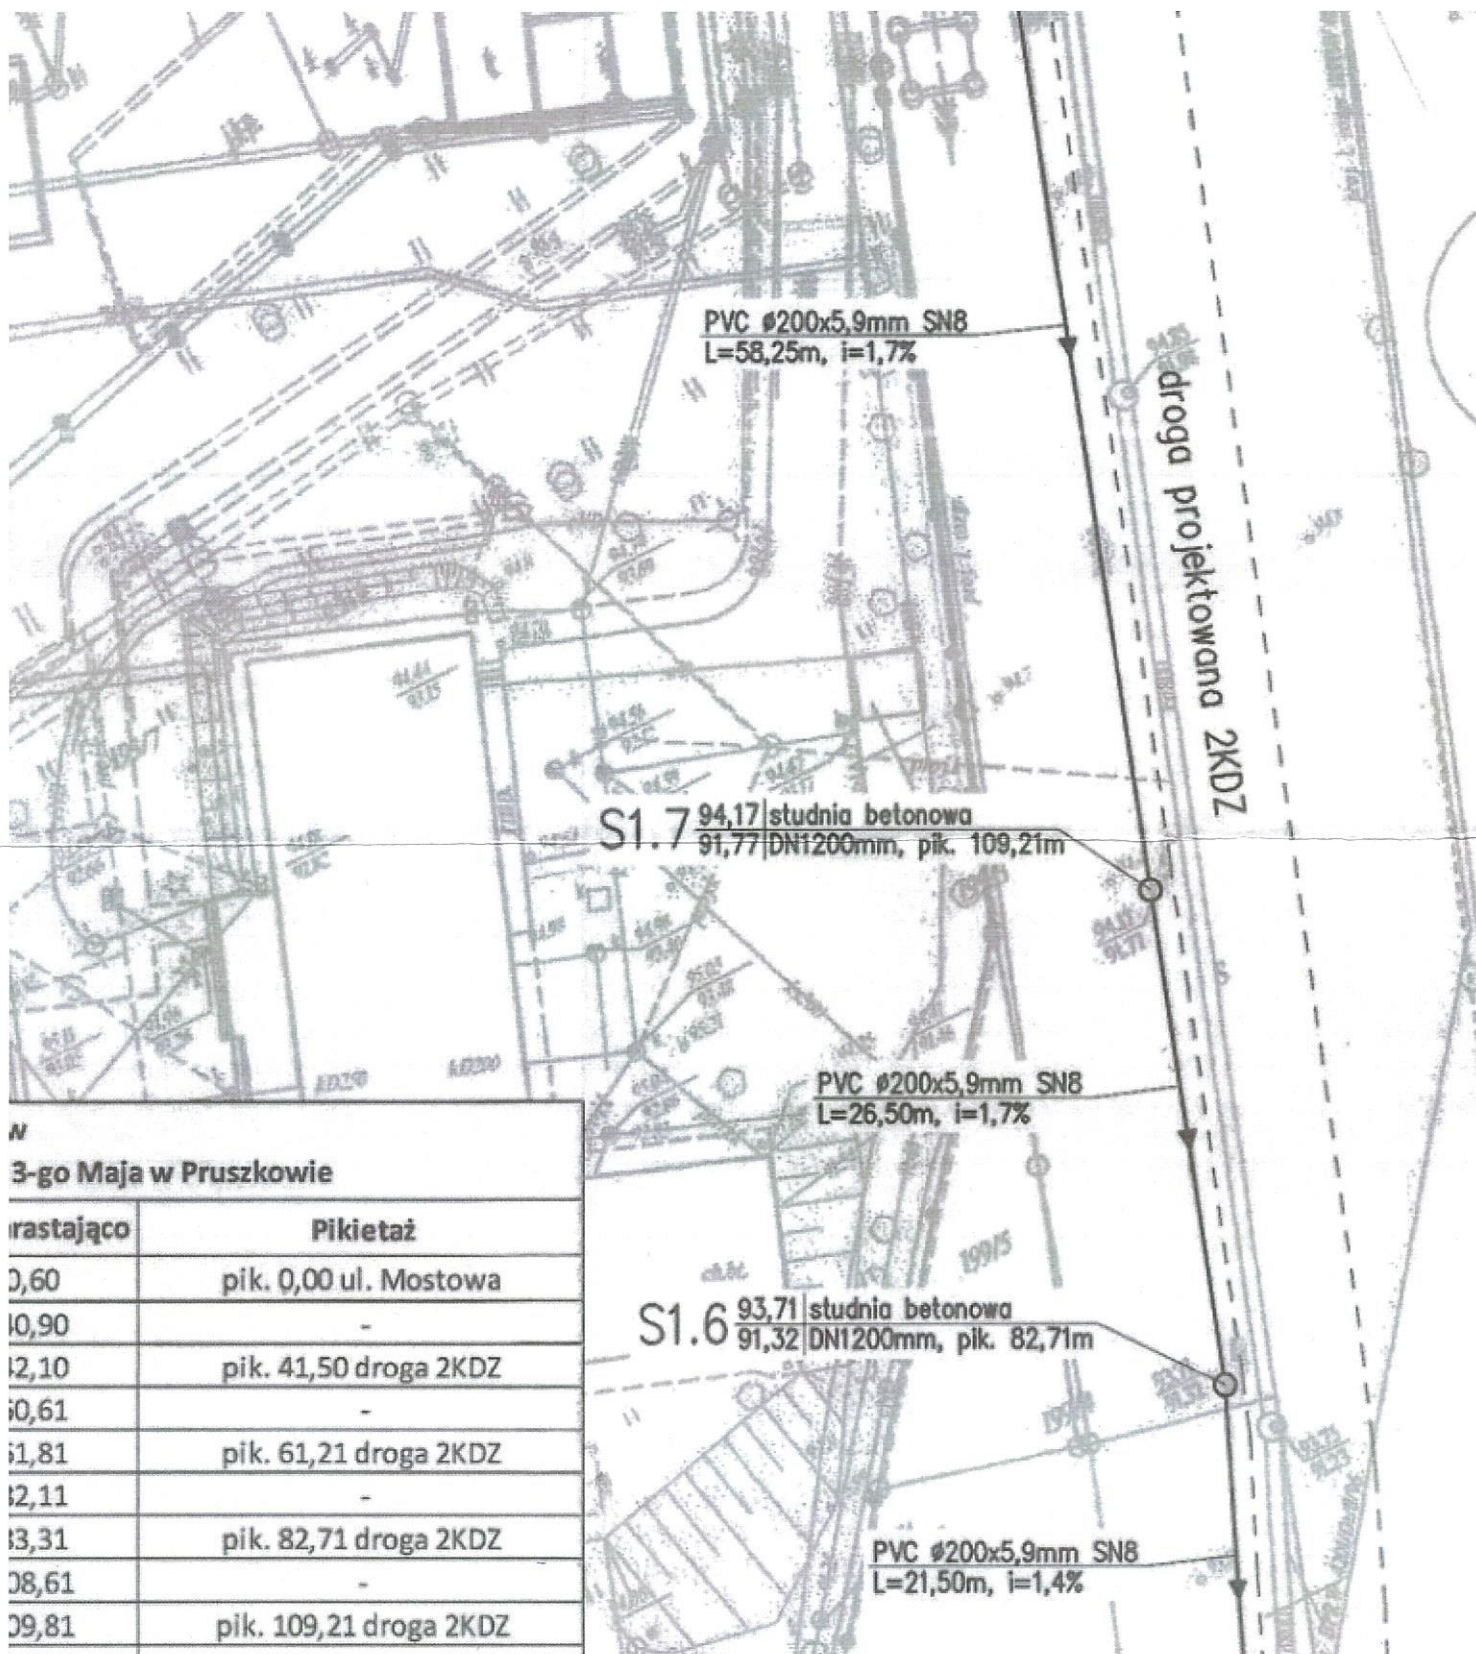

Dokumentacja powykonawcza

SPECJALISTA

Grzegorz Migun

ZAŁĄCZNIK DO PISMA

PRO.DRP.66 9.1002.2020.077181.20.BT.6M